

三原市清掃工場
2号炉耐火物補修等工事

発 注 仕 様 書

令和6年7月

三 原 市

目 次

第 1 章 総 則	1
第 1 節 計画概要.....	1
第 2 節 計画主要目.....	2
第 3 節 設備機能の確保.....	2
第 4 節 試運転.....	2
第 5 節 保証期間.....	3
第 6 節 提出図書.....	3
第 7 節 正式引渡し.....	3
第 8 節 その他.....	4
第 2 章 特記仕様	6
第 1 節 2 号炉耐火物補修等工事.....	6

第1章 総 則

本仕様書は、三原市（以下、「発注者」という。）が発注する三原市清掃工場 2 号炉耐火物補修等工事（以下「本工事」という。）に適用する。

第1節 計画概要

1 一般概要

本工事は、発注者が設置管理している三原市清掃工場（以下、「本施設」という。）の三原市清掃工場 2 号炉耐火物補修等工事を行うことを目的とする。

2 工事名

三原市清掃工場 2 号炉耐火物補修等工事

3 施設規模

180 t / 24 h （90 t / 24 h × 2 炉）

4 工事場所

三原市八坂町

5 全体計画

本工事は、ごみ焼却施設の機能を十分発揮でき、かつ以下の事項に留意する。

- （1）ダイオキシン類曝露対策を講ずる。
- （2）作業環境を良好な状態に保つ。
- （3）ごみ焼却施設の運転作業を確保する。
- （4）複数業者の工事と重なる場合は、お互いに協調する。
- （5）焼却炉停止期間（2 号炉）は、工事期間中の約 6 週間（45 日）を予定するが、本工事を契約後に発注者と協議のうえ、本工事の現場施工時期及び期間を決定する。

6 工事期間

- （1）着 工 契約締結日の翌日
- （2）竣 工 令和 7 年 2 月 17 日（完了検査期間として工期の内 13 日間を見込む）

第2節 計画主要目

1 本工事内容

- (1) 2号炉耐火物補修等工事

2 主要条件

受注者は、本工事にあたって、設計図書（本仕様書及び金抜き設計書等）（以下、「設計図書」という。）及び関係法令を遵守するとともに、以下についても留意し、設計及び施工を行う。

- (1) 本施設は、本工事等により1炉が停止状態であっても、残り1炉の運転が可能であるように配慮する。ただし、全炉停止期間を除く。
- (2) 本施設の点検、整備等における作業性、安全性、衛生面には十分配慮する。

3 立地条件

- (1) 電気 工事用電源は既設電源設備より供給
- (2) 用水 工事用水は既設用水供給設備より供給
- (3) 空気源 工事用空気源は受注者の範囲

第3節 設備機能の確保

1 適用範囲

本仕様書は、本工事の基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても、本工事の目的達成のために必要な機器、または性能を発揮させるために当然必要と思われるものについては、発注者と工事受注者（以下「受注者」という。）の協議により決定する。

2 疑義

受注者は、設計図書を熟読吟味し、疑義のある場合には発注者に照会し、発注者の指示に従うとともに、内容を記録し保存する。

3 変更

- (1) 設計図書に適合しない内容が発見された場合や本施設の機能を全うすることができない内容が発見された場合は、その改善変更について発注者と協議のうえ決定する。
- (2) 工事施工中において、設計図書等に対し、部分的に変更を必要とする場合には、機能及び維持管理上の内容が下回らない範囲において、発注者の指示または承諾を得て変更することができる。
- (3) 本工事にあたって、変更の必要が生じた場合は、発注者の定める契約条項による。

第4節 試運転

- (1) 本工事の完了後に、乾燥焚き等の運転を行い、異常のないことを確認する。
- (2) ただし、乾燥焚き等の運転は、本施設の運転管理会社が行う。

第5節 保証期間

- (1) 本工事の保証期間は、正式引渡しの日より1年間とする。
- (2) 発注者側の誤操作及び天災等の不測の事故に起因する場合は、この限りではない。

第6節 提出図書

受注者は、発注者のホームページに掲載される「契約及び検査等に関する書類の一覧表」に示す書類を発注者に提出する。

第7節 正式引渡し

本工事竣工後、正式に引渡しする。

本工事竣工とは、第1章、第2節に記載された計画主要目及び第2章特記仕様書に示す工事のすべてを完了し、発注者の検査規定に準じて、発注者の検査官による検査が合格とされた時点とする。

第8節 その他

1 関係法令等の遵守

本事にあたっては、以下に示す関係法令、要綱等を遵守する。

(1) 廃棄物処理全般

- (ア) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- (イ) 資源の有効な利用の促進に関する法律
- (ウ) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
- (エ) その他適応する関係法令、規制、規格、関係基準、通知等

(2) 公害防止関係

- (ア) 環境基本法
- (イ) 大気汚染防止法
- (ウ) 水質汚濁防止法
- (エ) ダイオキシン類対策特別措置法
- (オ) 騒音規制法
- (カ) 振動規制法
- (キ) 悪臭防止法
- (ク) 土壌汚染対策法
- (ケ) 都市計画法
- (コ) 三原市環境基本条例
- (サ) 広島県環境基本条例
- (シ) その他適応する関係法令、規制、規格、関係基準、通知等

(3) その他

- (ア) 労働基準法
- (イ) 労働安全衛生法
- (ウ) 石綿障害予防規則
- (エ) 作業環境測定法
- (オ) 建設業法
- (カ) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
- (キ) フロン排出抑制法
- (ク) じん肺法
- (ケ) 製造物責任法（PL 法）
- (コ) エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）
- (サ) 国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律（グリーン購入法）
- (シ) 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱（環境省）
- (ス) 廃棄物焼却施設解体作業マニュアル（公益社団法人日本保安用品協会）
- (セ) 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
- (ソ) その他適応する関係法令、規制、規格、関係基準、通知等

2 関係諸官庁の指導等

本工事の施工にあたっては、関係諸官庁の指導等に従う。

3 各届出等

本工事において届出等が必要な場合は、発注者が承諾した後に、関係諸官庁等に提出する。

4 施工

(1) 安全管理

工事中の危険防止対策を十分行い、あわせて作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないように努める。

(2) 現場管理

資材置場、資材搬入路、仮設事務所などについては発注者と十分協議し、他の工事及び通常の運転業務への支障が生じないように計画し、実施する。また、整理整頓を励行し、火災、盗難などの事故災害防止に努める。

(3) 復旧

他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷、汚染が生じた場合には受注者の負担で速やかに復旧する。

(4) 保険

本工事の施工に際しては、火災保険又は組立保険等に参加する。

(5) 建設工事資材等

本工事に使用する資材、技能（労力）等は、地元で産出、生産又は製造される資材等（地元で産出、生産、製造されない場合は、地元の業者が販売する資材等を含む。）及び地元業者で施工できる技能（労力）等で規格品質、価格、技能等が適正である場合は、これを優先して使用する。

(6) 工事打合せの出席等

本工事を円滑に進めるために、発注者が主催する工事打合せに出席する。工事打合せについては、受注者が議事録を作成し、速やかに発注者に提出する。

第2章 特記仕様

第1節 2号炉耐火物補修等工事

本工事は、以下とする。詳細は、金抜設計書及び添付図を参照する。

1 2号炉クリンカー除去工事

- (1) 焼却炉室
- (2) 再燃焼室
- (3) ガス冷却室

2 2号炉焼却炉ノーズ部耐火物補修工事

3 2号炉フィーダ部耐火物補修工事

4 2号炉焼却炉段差壁部耐火物補修工事

-以上-

工 事 設 計 書	部長	課長	係長	検算者	設計者	

工 事 名 称	三原市清掃工場2号炉耐火物補修等工事
工 事 場 所	三原市八坂町

三原市 生活環境部 環境施設課

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	直接工事費							
3	共通仮設費		共通仮設費率					
4	純工事費		直接工事費＋共通仮設費					
5	現場管理費		現場管理費率					
6	工事原価		純工事費＋現場管理費					
7	契約保証費							
8	一般管理費		一般管理費率					
9	工事価格		工事原価＋一般管理費＋契約保証費					
10	消費税相当額		10%					
11	工事費							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	2号炉耐火物補修工事							
	1) 焼却炉ノーズ部耐火物補修工事							
	耐火物補修工事							
	①材料費							
	・アンカーレンガ (ノーズ部用)		HA	52	個			
	・アンカーレンガ (水平天井用)		HA	52	個			
	・プラスチック		BRM-SG	4,175	kg			
	・断熱キャストブル		LP-120	960	kg			
	・モルタル		MHTC-10	20	kg			
	・ブランケット		600×1200×50	6	個			
	・アンカーレンガ用金物 (ノーズ部用)		SUS304	98	個			
	・アンカーレンガ用金物 (水平天井用)		SUS304	50	個			
	・副資材費			1	式			
	・運搬費			1	式			
	① 計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	②工事費							
	・解体工事			30	人日			
	・ガラ搬出			15	人日			
	・耐火物施工			124	人日			
	・型枠製作費			1	式			
	・機材運搬費			1	式			
	・機器損料			1	式			
	・機器リース費		フォークリフト(1.5t吊) コンプレッサー等	1	式			
	・安全対策費			1	式			
	・廃棄物処分運搬費			1	式			
	② 計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	金物補修工事							
	③材料費							
	・ 吊パイプ		STPG370	1	式			
	・ 吊パイプ金物		SUS304	1	式			
	・ アンカーレンガ支持金物		SS	1	式			
	・ 副資材費			1	式			
	③ 計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	④工事費							
	・撤去取付費			20	人日			
	・材料加工費			1	式			
	・火器養生費			1	式			
	・材料運搬費			1	式			
	・機器リース費			1	式			
	・機器損料			1	式			
	・安全対策費			1	式			
	④ 計							
	①+②+③+④ 1) 焼却炉ノーズ部耐火物補修工事費計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	2) フィーダ部耐火物補修工事							
	耐火物補修工事							
	①材料費							
	・耐火キャストブル		CST-N51	1,200	kg			
	・断熱キャストブル		LP-100T	420	kg			
	・モルタル		MHTC-10	40	kg			
	・セラミックファイバー		BSSR1300バルク	9	個			
	・ブランケット		600×1200×6	9	個			
	・Yアンカー		SUS304 YS7	133	個			
	・チェーンリンク		SUS304 CL-B14	29	個			
	・副資材費			1	式			
	・資材運賃費			1	式			
	① 計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	②工事費							
	・解体工事			10	人日			
	・ガラ搬出			10	人日			
	・耐火物施工			25	人日			
	・機器損料			1	式			
	・機器リース費		フォークリフト(1.5t吊) コンプレッサー等	1	式			
	・安全対策費			1	式			
	・廃棄物処分運搬費			1	式			
	② 計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	金物補修工事							
	③材料費							
	・副資材費			1	式			
	③ 計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	④工事費							
	・撤去取付費			10	人日			
	・機器損料			1	式			
	・安全対策費			1	式			
	④ 計							
	①+②+③+④ 2) フィーダ部耐火物補修工事費計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	3) 焼却炉段差壁部耐火物補修工事							
	耐火物補修工事							
	①材料費							
	・耐火キャストブル		CSR-N51	1,400	kg			
	・断熱キャストブル		LP-100T	360	kg			
	・モルタル		MHTC-10	20	kg			
	・ブランケット		600×1200×6	7	個			
	・Yアンカー		SUS310S YS16	45	個			
	・チェーンリンク		SUS304 CL-B14	18	個			
	・副資材費			1	式			
	・運搬費			1	式			
	① 計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	②工事費							
	・解体工事			10	人日			
	・ガラ搬出			10	人日			
	・耐火物施工			30	人日			
	・機器損料			1	式			
	・機器リース費		フォークリフト(1.5t吊) コンプレッサー等	1	式			
	・安全対策費			1	式			
	・廃棄物処分運搬費			1	式			
	② 計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	金物補修工事							
	③材料費							
	・副資材費			1	式			
	③ 計							


符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	④工事費							
	・撤去取付費			10	人日			
	・機器損料			1	式			
	・安全対策費			1	式			
	④ 計							
	①+②+③+④ 3) 焼却炉段差壁部耐火物補修工事費計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	4) 焼却炉室・再燃室・ガス冷却室クリンカー除去工事							
	焼却炉室・再燃室クリンカー除去工事							
	①工事費							
	・クリンカー除去搬出費			30	人日			
	・副資材及び工具損料			1	式			
	・リース費			1	式			
	・安全対策費			1	式			
	・廃棄物処分運搬費			1	式			
	① 計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	ガス冷却室クリンカー除去工事							
	②工事費							
	・クリンカー除去搬出費			20	人日			
	・副資材及び工具損料			1	式			
	・安全対策費			1	式			
	・廃棄物処分運搬費			1	式			
	② 計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	足場組立撤去費（共通-焼却炉室・再燃室・ガス冷却室）							
	③工事費							
	・単管棚足場			340	m ²			
	・昇降設備			28	m			
	・設備養生			80	m ²			
	・建屋内資材運搬			1	式			
	・資材運搬（3t積クレーン付トラック）			4	車			
	・資材損料 基本料			1	式			
	・資材損料 リース料			30	日			
	・安全対策費			1	式			
	③ 計							
	①+②+③ 4) 焼却炉室・再燃室・ガス冷却室クリンカー除去工事費計							

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	5) 廃棄物溶出試験費							
	・ 試料採取			1	試料			
	・ 溶出液作成			1	検体			
	・ 水銀又はその化合物 (T-Hg)			1	検体			
	・ カドミウム (Cd)			1	検体			
	・ 鉛 (Pb)			1	検体			
	・ 六価クロム (Cr6+)			1	検体			
	・ 砒素 (As)			1	検体			
	・ セレン (Se)			1	検体			
	・ ダイオキシン類 (DXN)			1	検体			
	・ 熱灼減量			1	検体			
	5) 廃棄物溶出試験費計							
	1) +2) +3) +4) +5) 2号炉耐火物補修工事費計							

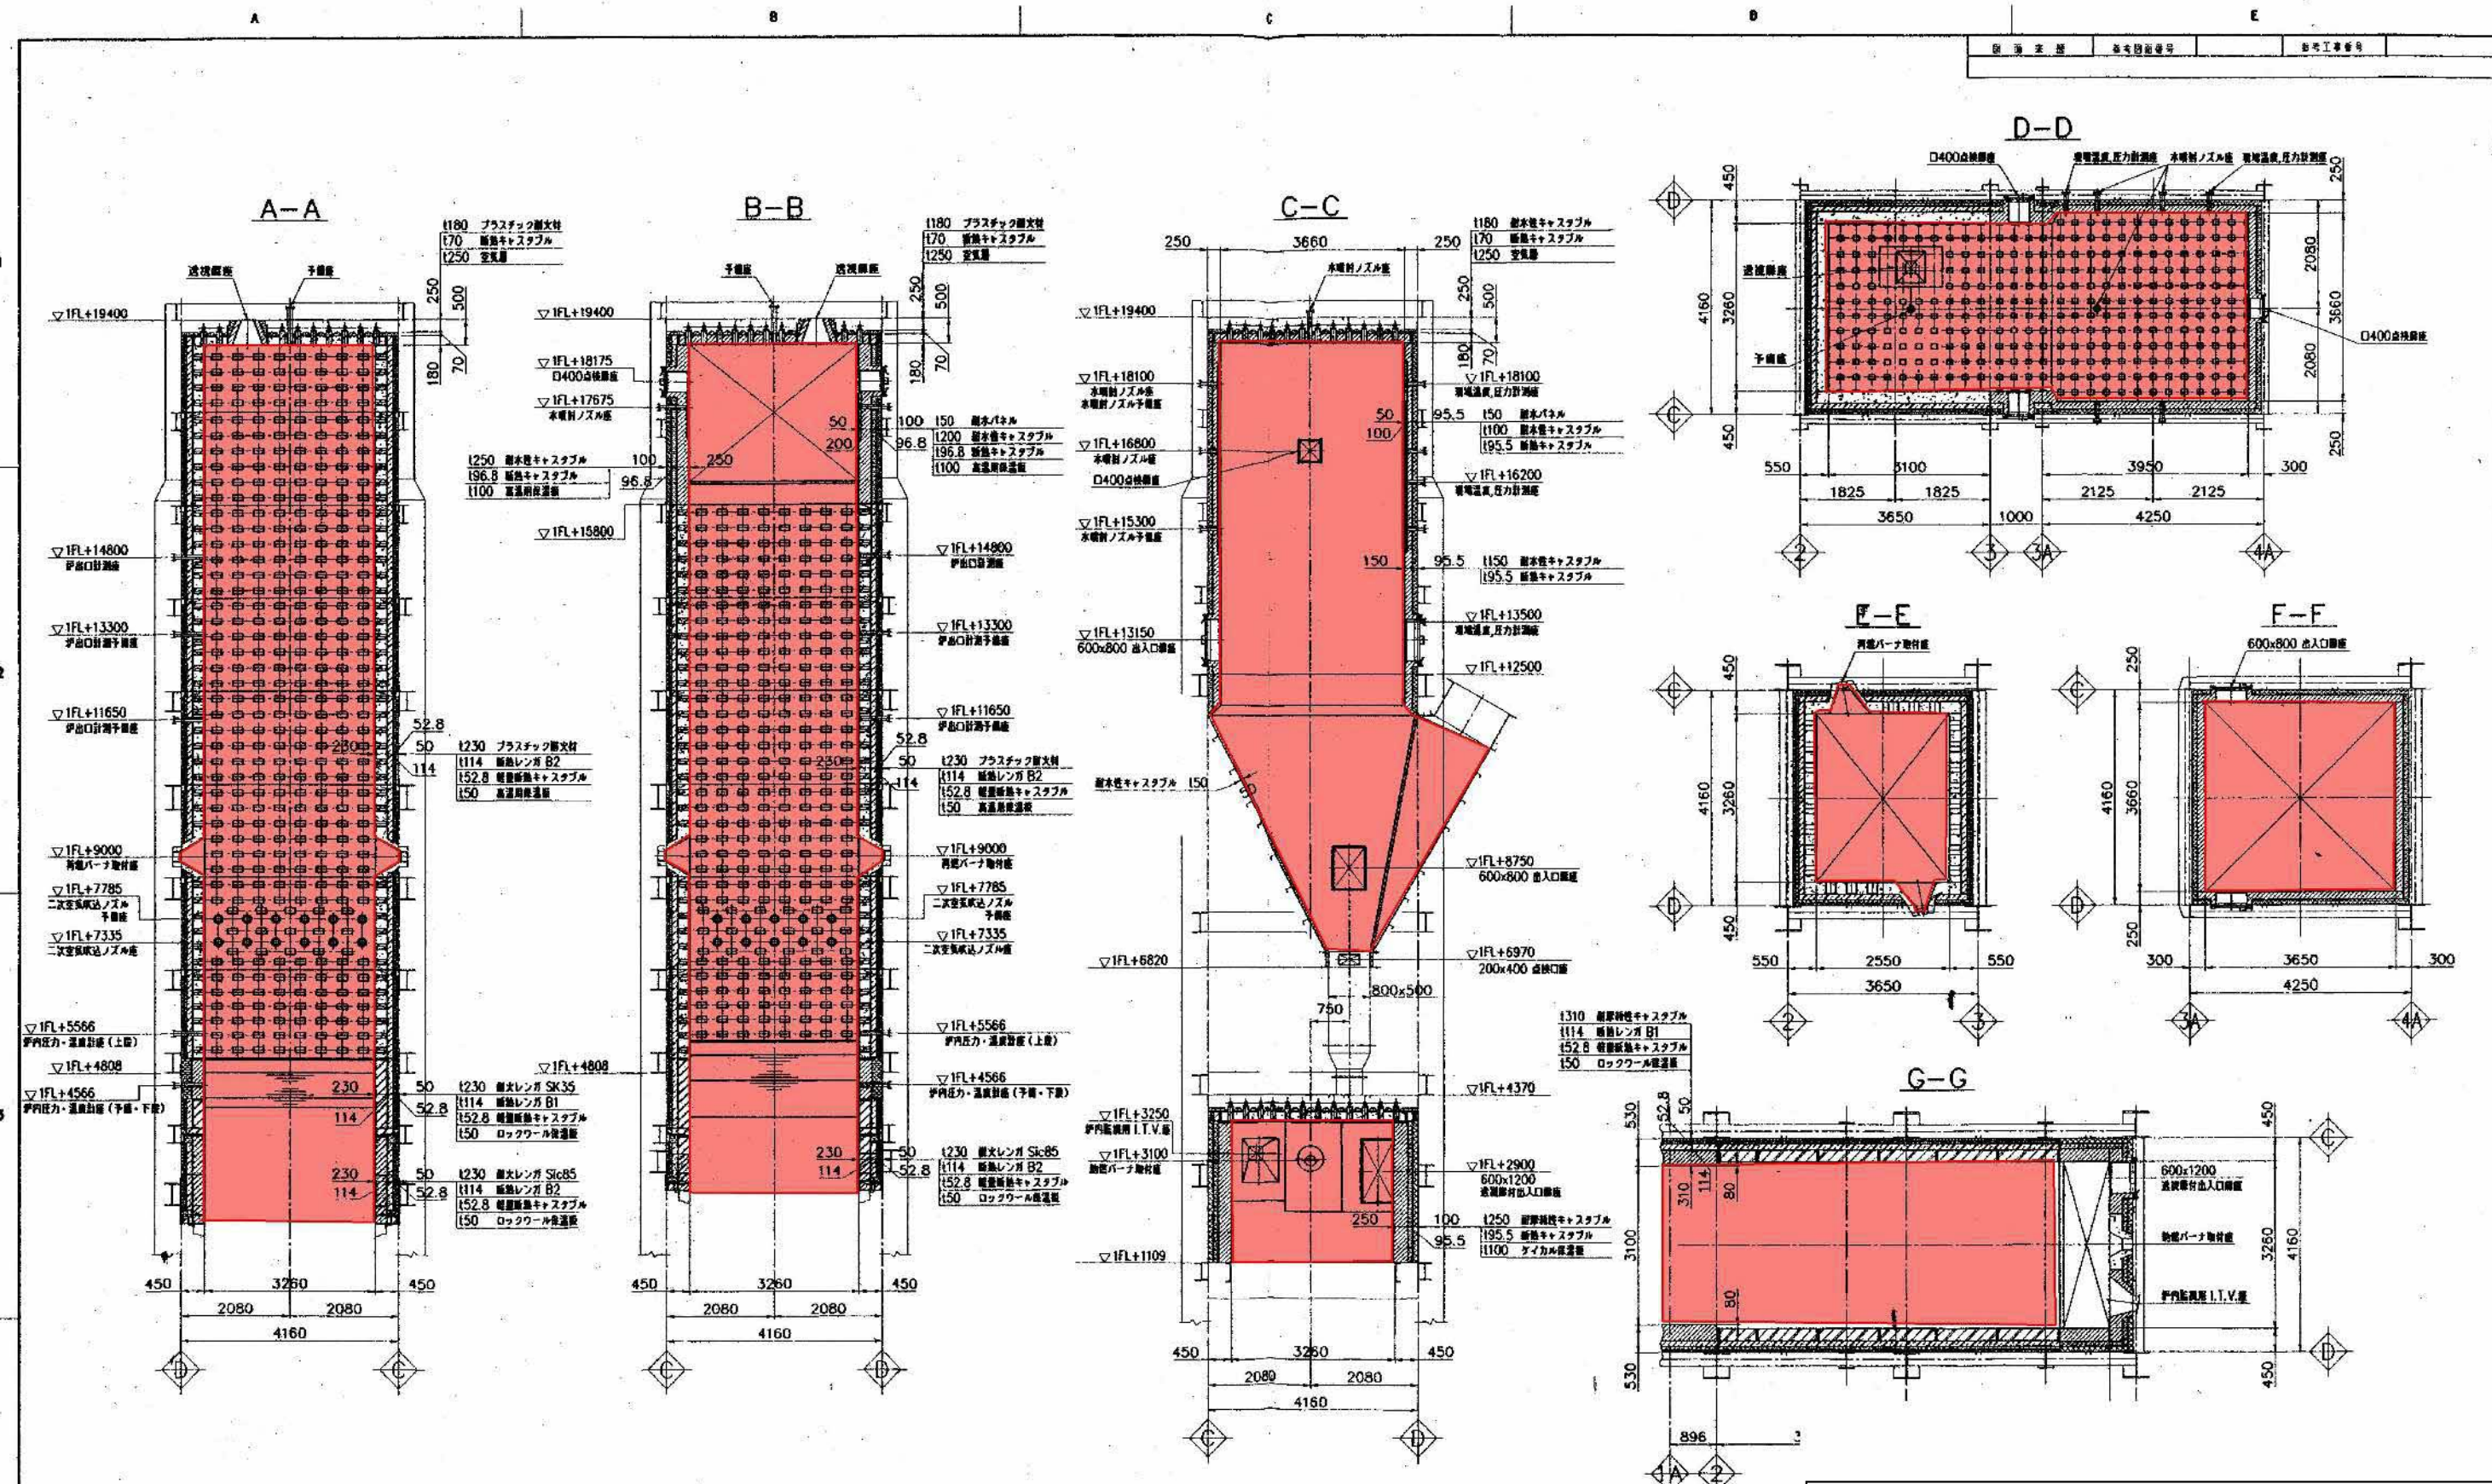

三原市清掃工場
2号炉クリンク除去範囲図②